


55-85 кВТ

Блокировка по отсутствию пламени	E01
Блокировка по термостату перегрева	E02
Блокировка по термостату дыма	E03
Повреждение датчика подачи	E05
Повреждение датчика ГВС	E06
Низкое давление в первичном контуре	E10
Поврежден датчик бойлера	E12
Повреждение вентилятора	E17
Нет связи с пультом ДУ	E22
Поврежден датчик т-ры наружного воздуха	E23
Плохая циркуляция в первичном контуре	E26

Параметр	Значения по умолчанию для KR 55	Значения по умолчанию для KR 85
TSP0 Модель котла и таблица данных по умолчанию	4	5
TSP1 Скорость вентилятора при макс. мощности горелки	201 Гц (6030 об/мин)	200 Гц (6000 об/мин)
TSP2 Скорость вентилятора при мин. мощности горелки	58 Гц (1740 об/мин)	54 Гц (1620 об/мин)
TSP3 Скорость вентилятора при розжиге горелки	90 Гц (2700 об/мин)	105 Гц (3150 об/мин)
TSP4 Верхний предел макс. мощности отопления, P4	100%	100%

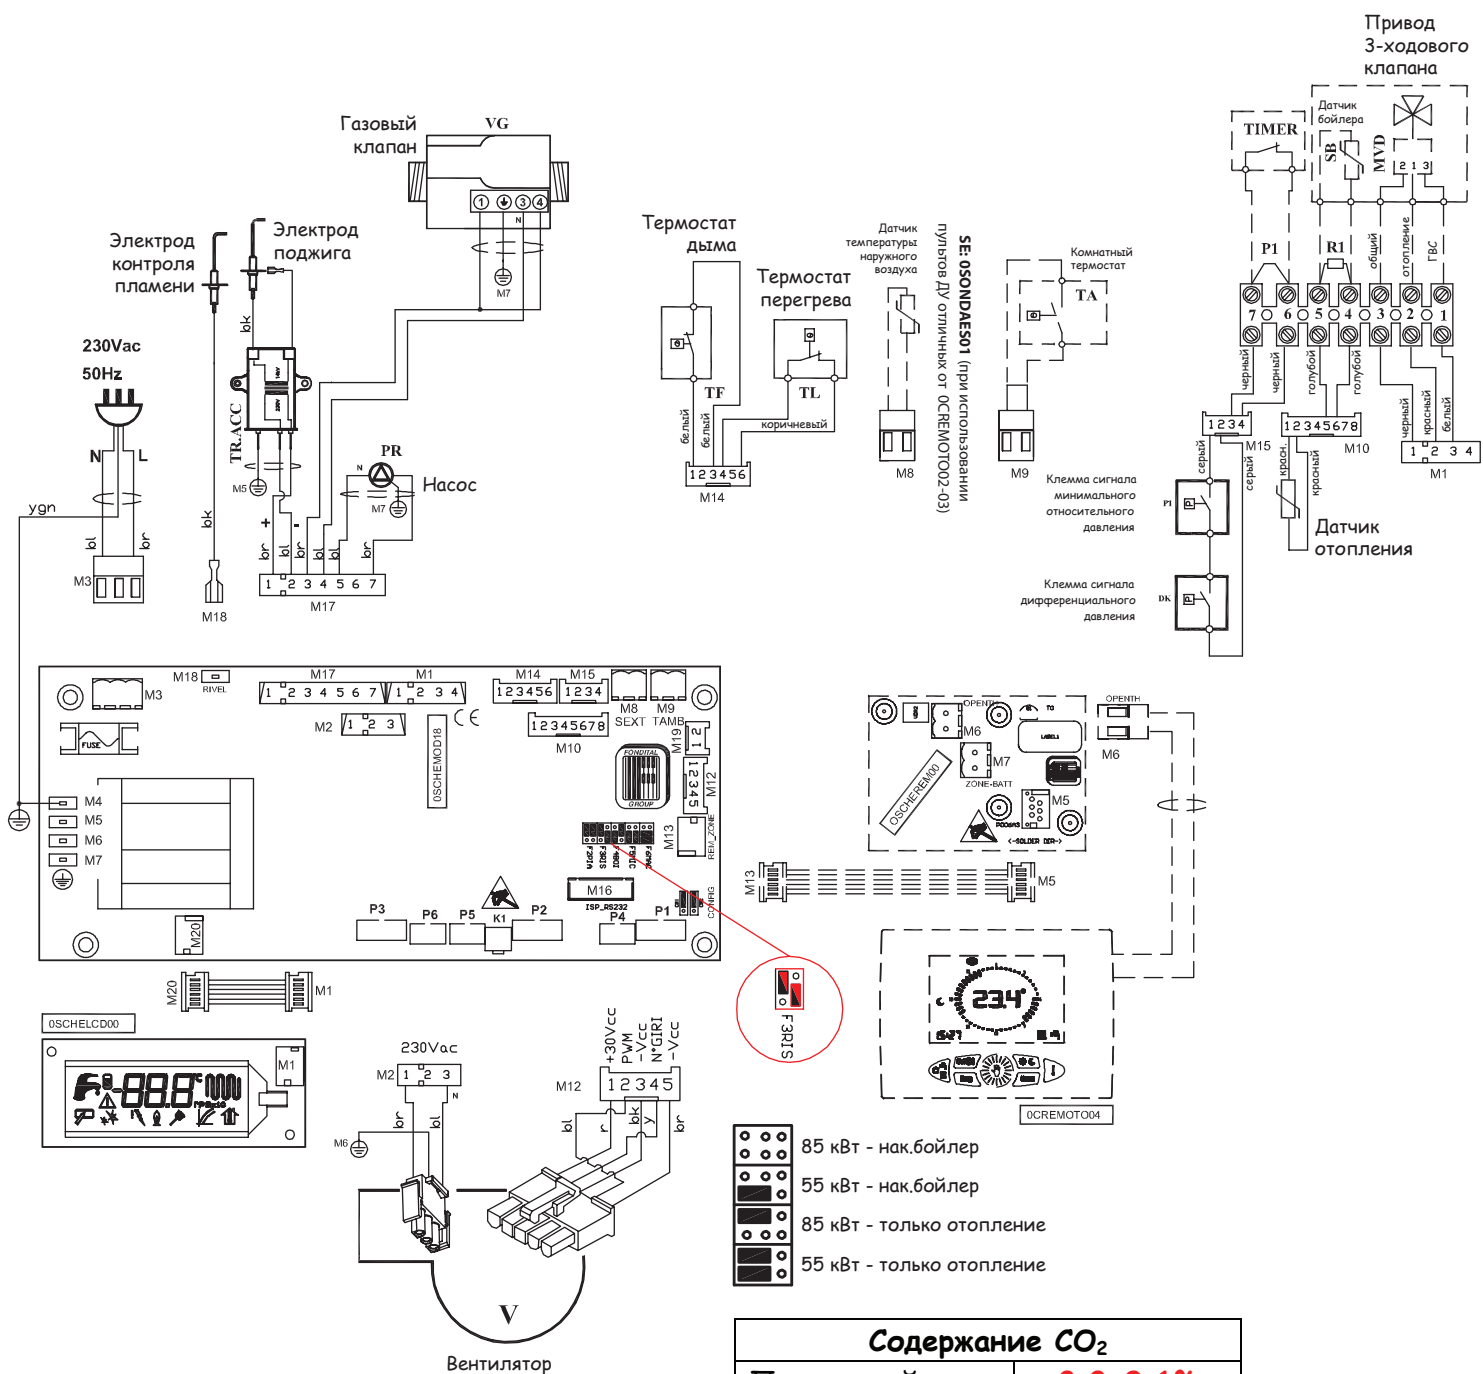

Содержание CO ₂	
Природный газ	8,8-9,1%
Пропан	9,8 - 10,1%